


地下水水質調査箇所

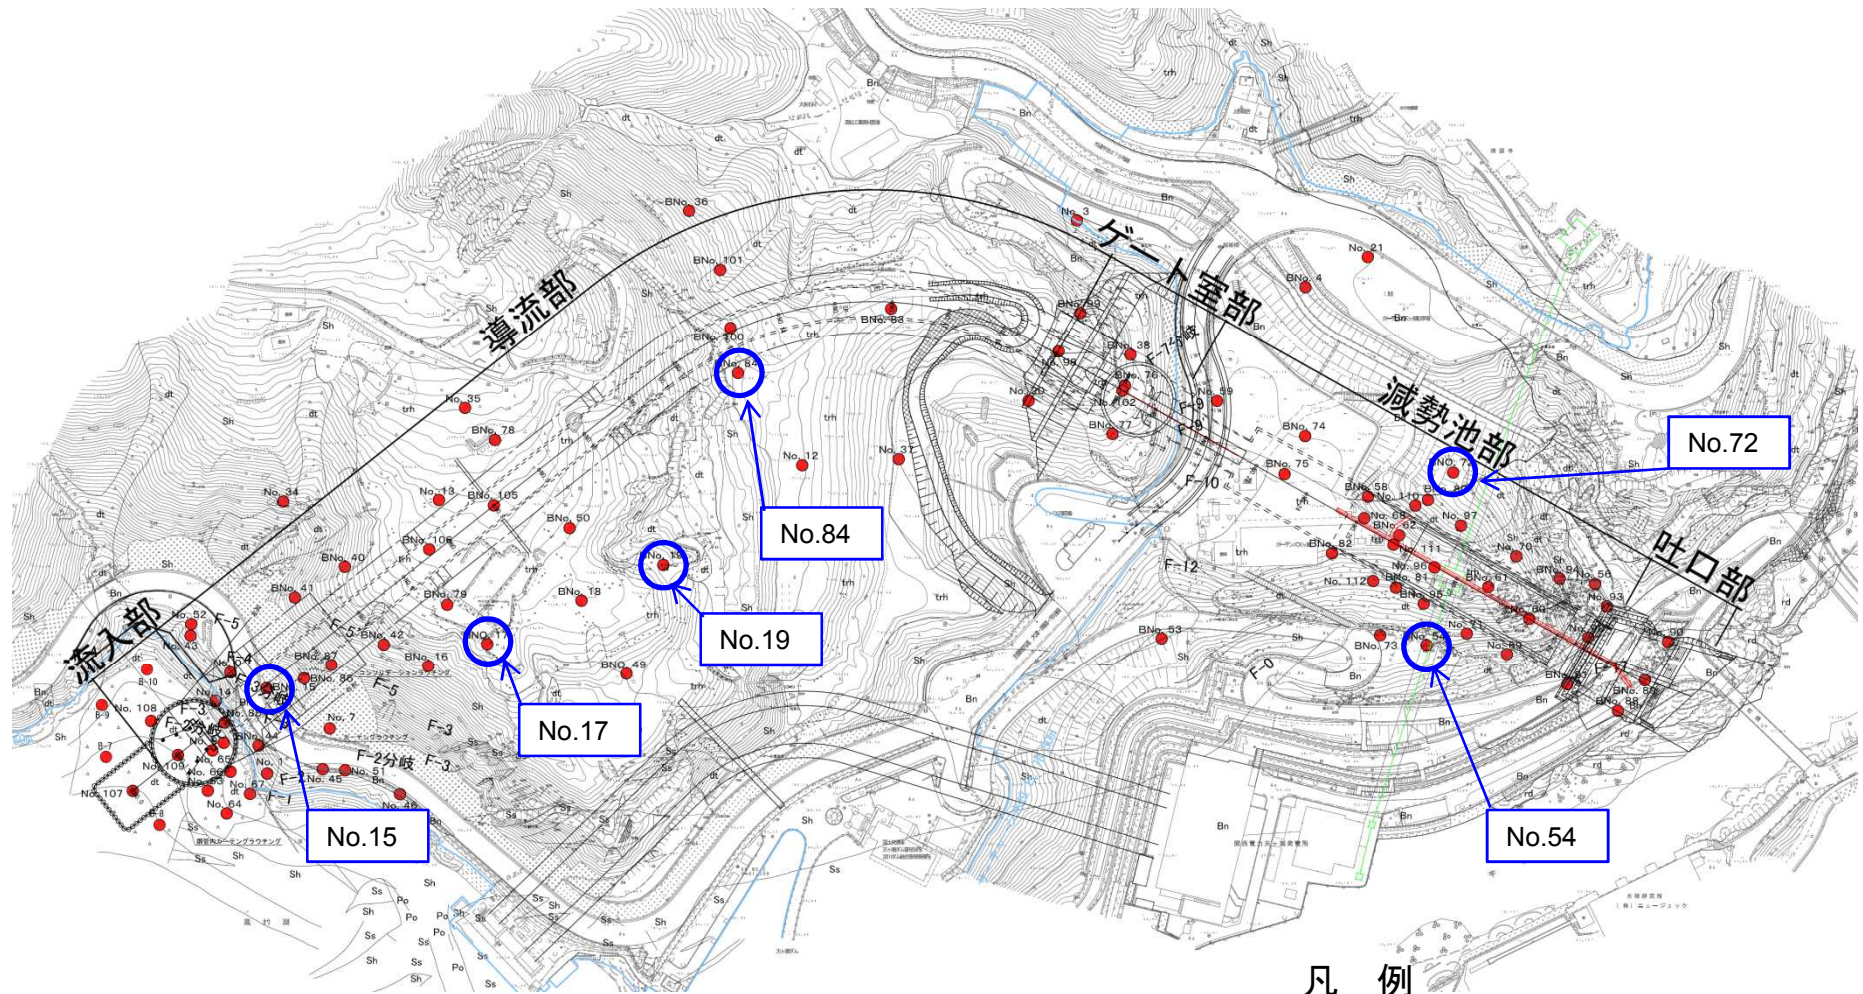

凡例

- 既存ボーリング箇所
- 地下水水質調査箇所

地下水水質調査結果

調査結果(平成25年6月)

項目	採取日	水素イオン濃度	溶存酸素	生物化学的酸素要求量	化学的酸素要求量	浮遊物質質量	大腸菌群数(MPN)	窒素含有量	燐含有量	カドミウム及びその化合物	鉛及びその化合物	銅含有量	亜鉛含有量	ニッケル含有量	クロム含有量	シアン化合物	六価クロム化合物	砒素及びその化合物	セレン及びその化合物	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	ポリ塩化ビフェニル	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	四塩化炭素	
単位	-	pH(°C)	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
定量下限値	-	-	0.5	0.5	0.5	1	1.8	0.05	0.005	0.0005	0.001	0.005	0.001	0.005	0.005	0.1	0.01	0.001	0.001	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	
No.15	H25.6.25	6.9(24.3)	2.9	9.1	28	22	1.3E+05	1.4	0.09	ND	0.010	0.014	0.092	0.019	ND	ND	ND	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
No.17	H25.6.25	6.0(23.9)	5.9	3.0	11	150	7.9E+04	2.1	0.49	ND	0.059	0.012	0.064	0.008	ND	ND	ND	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
No.19	H25.6.25	6.1(23.9)	3.6	4.5	17	85	1.1E+03	2.1	0.15	ND	0.019	0.014	0.022	0.006	ND	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
No.54	H25.7.1	7.6(23.6)	7.4	5.5	20	70	4.9E+02	2.9	0.14	ND	0.11	0.32	0.67	0.026	0.005	ND	ND	0.017	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
No.72	H25.6.25	7.7(24.2)	8.7	1.5	5.5	34	2.4E+04	1.4	0.098	ND	0.027	0.025	0.053	0.006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
No.84	H25.6.25	7.0(24.3)	3.6	1.0	4.4	16	4.9E+03	0.50	0.039	ND	0.044	ND	0.030	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
基準値(地下水環境基準)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.01	-	-	-	-	検出されない	0.05	0.01	0.001	0.0005	検出されない	0.03	0.01	0.002	

項目	採取日	ジクロロメタン	1,2-ジクロロエタン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ベンゼン	クロロホルム	トランス-1,2-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロプロパン	p-ジクロロベンゼン	トルエン	キシレン	ホルマルヘキサン抽出物質	フェノール類含有量	溶解性鉄含有量	溶解性マンガン含有量	カルシウム	ナトリウム	カリウム	濁度	塩素イオン
単位	-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L
定量下限値	-	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.5	0.005	0.03	0.01	0.1	0.1	0.01	0.2	0.1
No.15	H25.6.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.24	2.3	51	9.3	3.4	15	4.6
No.17	H25.6.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.17	0.06	7.9	14	1.2	61	11
No.19	H25.6.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.7	0.25	5.4	4.5	0.66	84	2.0
No.54	H25.7.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.7	ND	0.25	0.02	63	11	1.9	28	6.6
No.72	H25.6.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	0.01	30	11	1.3	12	5.5
No.84	H25.6.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.03	ND	20	6.9	0.88	6.3	4.8
基準値(地下水環境基準)	-	0.02	0.004	1	0.006	0.1	0.04	0.002	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

は地下水の水質汚濁に係る環境基準超過を示す。
定量下限値未滿は、「ND」と示す。