


堆積土砂の対応状況 (ダム 電源開発(株)西日本支店)

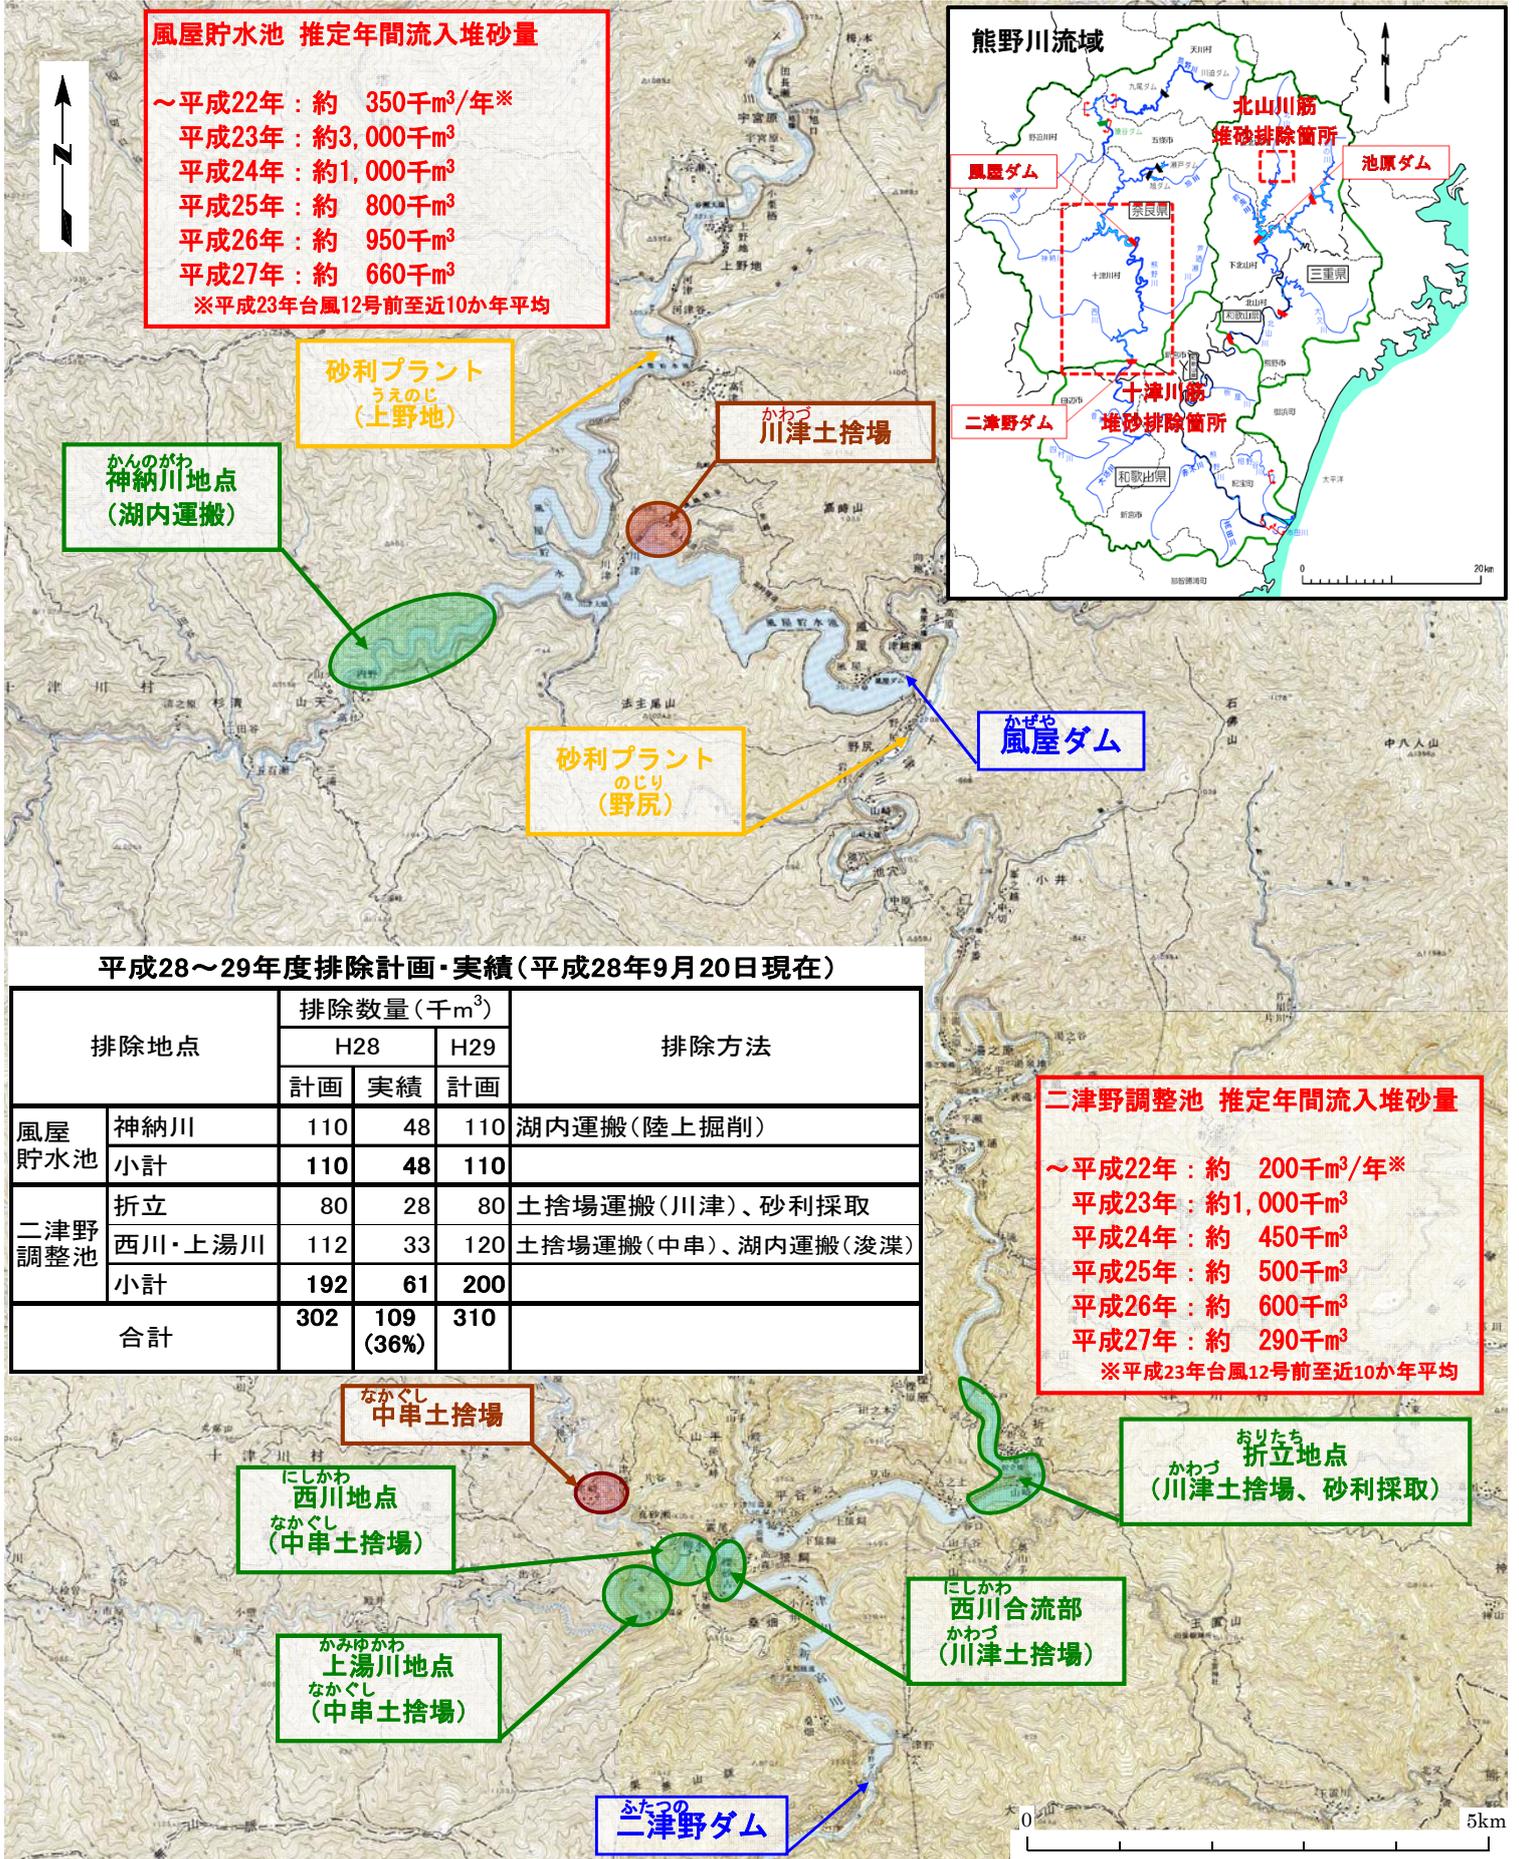

【参考】

①十津川筋（風屋貯水池・二津野調整池）堆砂処理実績・計画

（単位：千 $m^3$ ）

	実績					計画			備考
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成29年度	
風屋貯水池	0	189	138	130	121	110	110	110	神納川
二津野調整池	92	395	270	251	219	192	200	200	本川、西川他
計	92	584	408	381	340	302	310	310	

②北山川筋（池原貯水池）堆砂処理実績・計画

（単位：千 $m^3$ ）

	実績					計画			備考
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成29年度	
池原貯水池	20	20	4	7.2	4.2	堆砂測量結果を踏まえ、 河川管理者・地元と協議			本川背水終端部